

ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وان‌های الکتروولیز روی در یک صنعت تولید روی

مجید اکبری^۱، عبدالرحمن بهرامی^۲، فرشید قربانی شهرنا^{۳*}

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، قطب علمی بهداشت حرفه‌ای و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۲ استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، قطب علمی بهداشت حرفه‌ای و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۳ دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، قطب علمی بهداشت حرفه‌ای و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

* نویسنده مسئول: فرشید قربانی شهرنا، دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، قطب علمی بهداشت حرفه‌ای و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

ایمیل: fghorbani@umsha.ac.ir

DOI: 10.21859/johe-04017

چکیده

مقدمه: آلدگی هوا از عوامل مخاطره‌زای سلامت انسان‌ها و محیط زیست می‌باشد. در صنایع تولید روی به دلیل ماهیت فرآیند و همچنین استفاده از حوضچه‌های الکتروولیز، میزان تولید و انتشار برخی آلاینده‌های مضر از جمله میست‌های اسیدی بسیار بالا می‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی اجرا شده در کنترل آلاینده‌های منتشره واحد الکتروولیز یک صنعت تولید آلاند روی انجام شد.

روش کار: در این مطالعه تراکم آلانددها در منطقه تنفسی کارگران، محیط کار و منبع تولید آلاند روی انجام شد. اثربخشی سیستم تهویه مورد نظر، قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه در یک صنعت تولید روی اندازه‌گیری شد و بازده سیستم اجرا شده در کاهش بار آلدگی تعیین گردید. در انتهای، پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه، اندازه‌گیری شد و با مقادیر طراحی شده مقایسه گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد غلظت سرب و روی در منطقه تنفسی کارگران کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ایران بوده ولی، غلظت اسید سولفوریک بیشتر از حدود مجاز بوده است. غلظت اسیدسولفوریک بدون سیستم تهویه در مواجهه فردی، هوای کارگاه و منبع مولد آلاندده به ترتیب 0.90 ± 0.63 ، 0.97 ± 0.17 و 0.59 ± 0.49 میلی گرم بر مترمکعب و بعد از اجرای تهویه بهینه مقداری به 0.32 ± 0.24 و 0.52 ± 0.15 میلی گرم بر مترمکعب کاهش یافت.

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد سیستم تهویه دمشی-مکشی اصلاح شده مطابق محدودیت‌های واحد الکتروولیز، بازده مناسبی در کنترل آلانددها دارد و برای چنین صنایعی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

وازگان کلیدی:
تهویه دمشی مکشی
اسیدسولفوریک
فلزات
سنگین
روی
الکتروولیز

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی همدان محفوظ است.

مقدمه

بر اثر الکتروولیز، فلز از آن محلول جدا می‌شود [۲]. الکتروولیز، واکنشی گرمایی باشد و سبب افزایش دمای محلول و افزایش بخارات محلول می‌شود [۲]. در طول عملیات آبکاری گاز هیدروژن از کاتد و گاز اکسیژن از آند به صورت حباب‌هایی از سطح الکتروولیت ظاهر می‌شوند. این حباب‌ها منشأ تولید میست‌های اسیدی در هوا هستند. بدین ترتیب حباب‌های تولید شده در الکتروولدها بالا آمده و در سطح الکتروولیت می‌ترکند و متعاقب آن میست‌های ریزی در بالای سطح الکتروولیت ایجاد می‌شود. اسیدسولفوریک، ترکیبی خورنده است و از طریق پوست

روی یکی از عناصر رایج در پوسته زمین و یکی از پرکاربردترین فلزات در صنایع جهان می‌باشد [۱]. روی در معادن به صورت کانی سنگ اکسیده روی می‌باشد. برای استحصال روی از دو روش پیرومتوالورژی و نیدرومتوالورژی (الکتروولیتی) استفاده می‌شود. خوارک هر دو روش، کنسانترهای روی تشویه و کلسینه شده می‌باشد. بخش عمده‌ای از روی اولیه تولیدی جهان به‌وسیله روش الکتروولیتی (فرایند الکتروولیز) به دست می‌آید. الکتروولیز نوعی تجزیه شیمیایی می‌باشد که بر اثر جریان الکتریسیته در یک مایع ایجاد می‌شود. اگر مایع نمک محلولی از یک فلز باشد،

که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند سبب شکست در اجرای این سیستم گردد [۹]. اثربخشی و عملکرد سیستم‌های تهویه در کاهش مواجهه با آلاینده‌ها در مطالعات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است [۱۰]. کارایی سیستم‌های تهویه در کاهش مواجهه و کنترل آلاینده‌ها را می‌توان با طراحی خوب سیستم تهویه مطابق با استاندارها و شرایط محیط و همچنین نصب، بهره‌برداری، بازرسی، تعمیرات و نگهداری مناسب و صحیح از سیستم تضمین کرد [۱۱]. از طرفی به منظور پایش کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی ابزارها و روش‌های مختلفی ارائه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ارزیابی کارایی و اثربخشی سیستم اشاره کرد [۱۲، ۱۱]. هدف از پایش و ارزیابی سیستم‌های تهویه و اندازه‌گیری پارامترهای طراحی آن، تعیین کارایی، راندمان و شناسایی نواقص فنی سیستم می‌باشد که با کمک اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌هایی تعیین می‌گردد [۱۳، ۱۴]. با توجه به مطالب فوق‌الذکر و نیاز صنایع روی کشور به سیستمی جهت کاهش مواجهه کارگران با آلاینده‌های منتشره، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی سیستم تهویه دمشی اجرا شده در جمع‌آوری آلاینده‌های منتشره از واحد کنترولیز یک صنعت تولید روی انجام شد.

روش کار

این تحقیق یک مطالعه تجربی می‌باشد که در آن ارزیابی اثربخشی سیستم تهویه صنعتی اجرا شده در دو بخش یک صنعت تولید روی انجام شده است یک بخش سنجش آلاینده‌ها در ۲ مرحله با تهویه و بدون تهویه و بخش دوم ارزیابی پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه و مقایسه با استاندارد تهویه می‌باشد. در طراحی سیستم تهویه دمشی-مکشی اجرا شده به محدودیت‌های اجرایی توجه شده بود و تغییراتی در فرایند و نحوی طراحی سیستم تهویه ایجاد گردیده بود که از جمله می‌توان به طراحی یک هود مکنده دولطه برای دو وان روبروی هم به جای استفاده از دو هود، افزایش ارتفاع لاندرها و قرار دادن هود مکنده در زیر آن‌ها، استفاده از ناوдан برای انتقال محلول داخل لاندرها به درون وان‌ها، طراحی قاب نازل‌های دمنده شبیه هود مثلثی شکل، طراحی کانال سیستم مکنده به سمت پایین به جای طراحی به سمت بالا و ... اشاره کرد. به منظور تعیین اثربخشی سیستم تهویه اجراء شده در کاهش بار آلودگی، تراکم آلاینده‌های شاخص (اسید سولفوریک، سرب و روی) واحد کنترولیز قبل و بعد از اجرای سیستم اندازه گیری شد. در این مطالعه نمونه‌برداری، استخراج و آنالیز نمونه‌های اسیدسولفوریک کل با متد 7908 NIOSH انجام شد. نمونه‌برداری از ۳ بخش منطقه تنفسی کارگر، هوای عمومی کارگاه و منبع انتشار آلاینده صورت گرفت. همچنین نمونه‌برداری از آتروسول های توراسیک اسیدسولفوریک به وسیله (PPI: Parallel Particle

و سیستم تنفسی جذب می‌شود همچنین در دراز مدت سبب آدم ریوی، خوردگی دندان‌ها و بروز سلطان می‌گردد [۱۲]. همچنین وجود بخارات اسیدسولفوریک در هوای تواند سبب خوردگی فلزات و آسیب به تجهیزات نیز شود [۱۴]. در شرکت تولید روی مورد مطالعه، طی فرایندهایی خاک‌های حاوی روی در مراحل مختلف غنی سازی می‌شود و سپس جهت استخراج فلز روی به واحد الکترولیز هدایت می‌شود. این واحد در مجموع از ۲۰ وان تشکیل شده است، ابعاد داخلی هر وان $۲/۴ \times ۰/۸۱$ متر و فاصله دو ردیف $۰/۷$ متر و فاصله ۲ وان از هم در هر ردیف $۰/۲$ متر می‌باشد. بیشترین آلودگی این صنعت تولید روی مربوط به همین واحد الکترولیز می‌باشد که از وان‌های حاوی اسیدسولفوریک متلاعده است. یکی از روش‌های کنترلی جهت کاهش مواجهه، استفاده از سیستم‌های تهویه موضعی می‌باشد. تهویه دمشی مکشی یکی از این سیستم‌های کنترلی می‌باشد که جهت کنترل آلاینده‌های منتشره از مخازن روباز استفاده می‌شوند [۱۵، ۱۶]. این سیستم‌ها شامل یک ردیف نازل‌های دمنده هوا و یک هود جانبی می‌باشند که در مقابل هم و در دو طرف مخازن قرار می‌گیرند. هوای دمکش شده از نازل ایجاد یک جت مسطح افقی نموده که عرض سطح مورد نظر را طی کرده و کل سطح را جاروب خواهد کرد. کنترل اولیه آلودگی توسط جت دمنده انجام می‌شود. وظیفه اصلی هود مکنده، دریافت و جمع‌آوری آلودگی منتقل شده توسط جت دمنده است [۱۷]. برای فرایندهایی روباز مانند تانک‌ها به دلیل اینکه هود سایبانی دسترسی را محدود می‌سازد و هود جانبی یک طرفه برای عرض تا $۰/۹$ متر و هود جانبی برای عرض مخزن تا $۱/۲۰$ متر مناسب می‌باشد بهترین گزینه استفاده از سیستم تهویه دمشی مکشی از کنار یا از مرکز می‌باشد [۱۸]. در واحد الکترولیز صنعت موردنیز به دلیل فاصله کم بین وان‌ها امکان قرار دادن هودها در طول وان‌ها یعنی مکش به صورت عرضی وجود نداشت و همچنین امکان جابجایی وان‌ها به دلیل اتصال بین کاتدها ممکن نبود؛ به همین دلیل و همچنین به دلیل بیشتر بودن طول وان‌ها از $۱/۲۰$ متر، از سیستم تهویه دمشی-مکشی در طول وان‌ها استفاده شده بود. سامانه‌های دمشی-مکشی در بسیاری از موارد به دلیل ضعف طراحی و تعادل ضعیف بین میزان هوای موردنیز و میزان هوای مکنده مؤثر نیستند. اگر حجم جریان دمکش در مقایسه هوای مکنده زیادتر باشد هوای محیط کار برمی‌گردد و اگر میزان هوای دمکش شده کم باشد شکاف هود مکنده فقط به صورت یک سیستم مکنده عمل کرده و هوای دمکش شده تأثیری نخواهد داشت قرارگیری نازل‌های دمنده و هودهای مکنده در مکان‌های مناسب، محدودیت‌های فضایی در اجرای سیستم تهویه، عدم مزاحمت سیستم تهویه برای کارگران و ... از دیگر محدودیت‌های سیستم تهویه دمشی-مکشی می‌باشد

طراحی شده‌اند) دارای دبی‌های مشخص هستند. حداقل سرعت انتقالی در کanal نیز وابسته به نوع، سایز و چگالی آلاینده می‌باشد و مقدار آن در استانداردهای تهویه ذکر شده است. با استفاده از دبی و حداقل سرعت انتقالی کanal سطح مقطع و قطر کanal محاسبه گردید [۱۵].

همچنین فشار سرعت از طریق رابطه زیر را محاسبه گردید:


$$VP = \frac{V}{4005}^2$$

رابطه بین فشار سرعت، فشار استاتیک و فشار کل نیز به شکل زیر می‌باشد.


$$TP = SP + VP$$

با توجه به ویرایش ۲۸ استاندارد (VS-72-01) کمیته تهویه صنعتی آمریکا (ACGIH) که مربوط به سیستم تهویه دمشی-مکشی برای مخازن روباز می‌باشد [۱۵]. جهت بررسی تطابق بین سیستم تهویه طراحی شده و اجرا شده در ابتدا مشخصات سخت افزاری مثل شکل هود مکنده و نازل‌های دمنده، محل استقرار هودها و نازل‌های دمنده، اتصال کanal‌ها و ... مورد بررسی قرار گرفت. سپس با اندازه‌گیری پارامترهای عملیاتی اعم از دبی، سرعت، فشار سرعت و ... در کanal‌های اصلی سیستم اجرا شده و مقایسه آن‌ها با مقادیر پیشنهادی ACGIH و مقادیر طراحی شده تطابق سیستم تهویه اجرا شده مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب در ۳ شاخه انتهایی کanal‌های سیستم دمنده و مکنده، نقاطی که تا حد امکان کمترین آشفتگی جریان وجود داشت (در فواصل دور از وردي، زانوي، انسعابات و ...) جهت اندازه‌گیری انتخاب شد. ایستگاه‌های اندازه‌گیری شده در تصویر ۱ و ۲ مشخص شده است. در تصویر ۳ نیز نمای کلی از سیستم دمشی-مکشی اورده شده است. در ضمن میزان دبی دمشی و مکشی همه هودها و دهانه‌های دمنده مورد سنجش قرار گرفت در این نقاط توسط لوله پیوت و دستگاه میکروپروسسور مدل AIRFLOW MEDM 500 فشار سرعت و فشار استاتیک اندازه‌گیری شد. اختلاف فشار کل و فشار استاتیک، بیانگر مقدار فشار سرعت در نقطه اندازه‌گیری می‌باشد. با محاسبه سرعت و داشتن مقادیر مساحت سطح مقطع کanal، دبی تعیین گردید. همچنین در این مطالعه سرعت دمش و مکش هوا در فواصل مختلف از دهانه نازل دمنده و هود مکنده توسط آنومتر حرارتی اندازه‌گیری شد. بدین ترتیب در روبروی نازل‌های دمنده در چندین نقطه سرعت دمش اندازه‌گیری و میانگین گیری شد. همچنین در فواصل ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ متری از نازل‌های دمنده بدین صورت اندازه‌گیری شد. بعد از حدود ۲ متر از دهانه نازل‌های دمنده که منطقه تحت تأثیر سیستم مکشی است نیز سرعت مکش اندازه‌گیری شد؛ تا کارایی سیستم دمنده در جاروب کردن آلاینده و سیستم مکنده در دریافت و انتقال آلاینده مورد بررسی قرار گرفت.

(Impactors SKC) با شماره ۲۵۵-۳۸۶۱ ساخت شرکت SKC در دبی ثابت ۲ لیتر بر دقیقه انجام شد. در کل تعداد ۳۰ نمونه اسیدسولفوریک از منطقه تنفسی کارگران، محیط واحد کترولیز و منبع آلاینده گرفته شد. پس از انمام نمونه‌برداری بلافالسله آماده سازی و آنالیز نمونه‌ها مطابق روش استاندارد انجام شد. آنالیز نمونه‌ها بعد از آماده سازی و استخراج نمونه‌ها، با دستگاه یون کروماتوگرافی مدل Infinity PRP-X100 ساخت شرکت Hamilton و با دکتور هدایتی مدل CE4710 ساخت شرکت Adept آنالیز صورت گرفت. در این مطالعه آلاینده‌های سرب و روی نیز به ترتیب با متد 7105 NIOSH 7030 و استخراج نمونه‌برداری، در نمونه‌برداری از ذرات قبل استنشاق روی بجای هولدر با سیکلون نمونه‌برداری، انجام شد. دبی پمپ نمونه‌برداری از ذرات کلی سرب و روی نیز همانند نمونه‌برداری از آنروسل اسیدسولفوریک در دو حالت با تهویه و بدون سیستم تهویه متفاوت انتخاب شد، بدین ترتیب برای حالت بدون تهویه ۳ لیتر بر دقیقه و برای حالت با تهویه ۲ لیتر بر دقیقه تنظیم گردید و در نمونه‌برداری انجام گرفت. مدت زمان نمونه‌برداری برای نمونه‌های محیطی و منبع آلاینده ۱۵۰ دقیقه محاسبه شد و جهت تهیه نمونه‌های فردی، کل شیفت نمونه‌برداری صورت گرفت. برای آلاینده سرب و روی تعداد ۲۴ نمونه تهیه گردید. در مرحله استخراج، هر یک از فیلترهای استرسلولزی حاوی نمونه به روش هضم اسیدی با اسید نیتریک استخراج و در بالن ژوژه ۲۵ میلی لیتری به حجم رسانیده شد. جهت آنالیز نمونه‌ها روی مطابق متد NIOSH 7030 دستگاه جذب اتمی بر روی شعله تنظیم گردید سپس نمونه‌های استاندارد کاربردی آسپیره، و منحنی کالیبراسیون ترسیم گردید. نمونه‌های اصلی نیز آسپیره و غلظت هر یک تعیین شد. برای آنالیز نمونه‌های سرب، بر اساس متد NIOSH 7105 دستگاه جذب اتمی بر روی کوره تعیین شد سپس با تزریق استانداردهای کاربردی و ترسیم منحنی کالیبراسیون نمونه‌های اصلی تزریق و غلظت نمونه‌های سرب تعیین گردید. در مرحله بعد این مطالعه، عملکرد سیستم تهویه اجرا شده مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت محاسبات سیستم تهویه از روش فشار سرعت که توسط کمیته تهویه صنعتی آمریکا ACGIH معرفی شده است، استفاده گردید. در این روش، کلیه افتهای ناشی از اصطکاک و افت‌های دینامیک سیستم، به صورت ضربی از فشار سرعت سیستم معرفی گردید [۱۵]. برای محاسبه دبی، روش‌های مختلفی وجود دارد. به طور کلی هودهای استاندارد (هودهایی که از قبل برای عملیات معین

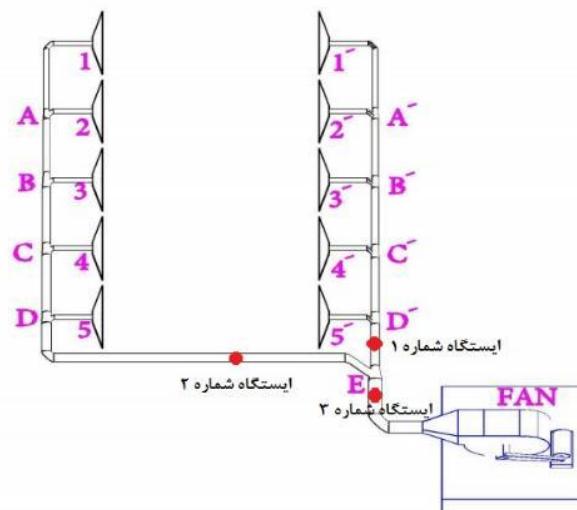

تصویر ۱: ایستگاه‌های اندازه‌گیری پارامترهای طراحی در سیستم تهویه دمنده

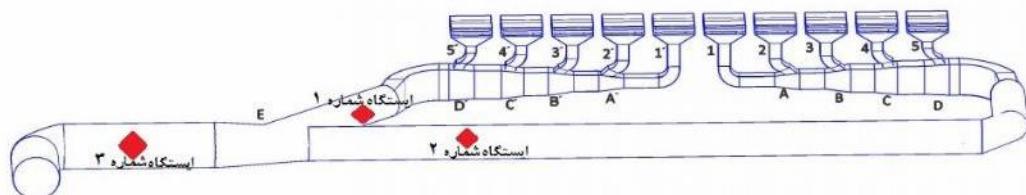

تصویر ۲: ایستگاه‌های اندازه‌گیری پارامترهای طراحی در سیستم تهویه مکنده



تصویر ۳: نمای کلی از سیستم تهویه دمშی-مکشی اجرا شده بدون وان‌ها

قابل استنشاق روی ($\frac{mg^{(R)}}{m^3}$) و ذرات توراسیک اسیدسولفوریک ($\frac{mg^{(T)}}{m^3}$) می‌باشد. نتایج سنجش آلاینده‌ها در حالت بدون سیستم تهویه نشان داد غلظت سرب (کل) و روی (قابل استنشاق) در منطقه تنفسی کارگران به ترتیب 83 ± 0.0008

یافته‌ها

حدود مجاز مواجهه شغلی سه آلاینده سرب، روی و اسیدسولفوریک مطابق حدود مجاز مواجهه شغلی ایران ویرایش چهارم سال ۱۳۹۵ برای ذرات تنفسی سرب ($\frac{mg}{m^3}$)، ذرات

به ترتیب ضریب همبستگی $0/98$ و $0/99$ را نشان داد. نتایج نشان داد کمترین و بیشترین مقادیر به دست آمده برای سرب به ترتیب در منطقه تنفسی کارگر و در منبع تولید آلاینده با مقادیر $0/00016$ و $0/0036$ میلی گرم بر مترمکعب بود. این مقادیر برای آلاینده روی $0/02$ و $0/61$ میلی گرم بر مترمکعب به دست آمد. نتایج سنجش 3 آلاینده اسیدسولفوریک، روی و سرب به ترتیب در [جدول ۱](#) تا [۳](#) ارائه شده است. درمجموع راندمان جمع آوری آلاینده‌ها توسط سیستم تهویه دمشی در 74 منطقه تنفسی $85/4$ تا $94/6$ درصد، برای نمونه‌های محیطی $93/6$ درصد و برای منبع آلاینده $64/4$ تا 92 درصد بود ($0/05 < P$). میانگین بازده سیستم تهویه اجرا شده در جمع آوری سه آلاینده سرب، روی و اسیدسولفوریک، در سه حالت نمونه‌برداری از منطقه تنفسی کارگر، نمونه‌برداری محیطی و نمونه‌برداری از منبع آلاینده، در [تصویر ۴](#) ارائه شده است.

$\frac{mg}{m^3}$ می‌باشد که کمتر از حدود مجاز $0/25 \pm 0/287$ و $0/00267$ مواجهه شغلی ایران بوده ولی غلظت توراسیک اسید سولفوریک $0/9 \pm 0/17$ بدست آمد که بیشتر از حدود مجاز بود. میانگین نتایج غلظت آلاینده‌ها با تهویه و بدون سیستم تهویه در [جدول ۱](#) تا [۳](#) ارائه شده است.

غلظت نمونه‌های اسیدسولفوریک، با دستگاه یون کروماتوگرافی و براساس منحنی کالیبراسیون ترسیم شده با $R^2 = 0/99$ تعیین گردید. نتایج اندازه‌گیری اسیدسولفوریک نشان داد در حالت بدون سیستم تهویه غلظت آلاینده کل در منطقه تنفسی کارگر بدون سیستم تهویه $2/76$ تا $6/62$ ، برای نمونه‌های محیطی $6/66$ تا $7/75$ میلی گرم بر مترمکعب بود. مولد آلاینده $14/73$ تا $29/25$ میلی گرم بر مترمکعب می‌باشد. در حالت با تهویه این مقادیر به ترتیب در رنج‌های $0/31$ تا $0/59$ ، $0/39$ تا $1/92$ و $0/46$ تا $1/12$ میلی گرم بر مترمکعب بود. منحنی کالیبراسیون ترسیم شده از استاندارهای کاربردی سرب و روی

جدول ۱: نتایج سنجش آلاینده اسیدسولفوریک با تهویه و بدون تهویه


غلظت (mg/m^3)				Mحل نمونه‌برداری
P-value	با تهویه	بدون تهویه	تعداد نمونه	
$0/014$	$0/11 \pm 0/032$	$1/17 \pm 0/9$	۷	منطقه تنفسی کارگر (توراسیک)
$0/023$	$0/45 \pm 0/12$	$4/69 \pm 2/83$	۷	منطقه تنفسی کارگر (کل)
$0/012$	$0/96 \pm 0/62$	$8/58 \pm 2/55$	۸	محیطی
$0/010$	$3/9 \pm 2/1$	$22/37 \pm 5/98$	۸	منبع آلاینده

جدول ۲: نتایج سنجش آلاینده روی با تهویه و بدون تهویه

غلظت (mg/m^3)				Mحل نمونه‌برداری
P-value	با تهویه	بدون تهویه	تعداد نمونه	
$0/021$	$0/025 \pm 0/0074$	$0/387 \pm 0/25$	۶	منطقه تنفسی کارگر (قابل استنشاق)
$0/019$	$0/087 \pm 0/0033$	$0/51 \pm 0/33$	۶	منطقه تنفسی کارگر (کل)
$0/005$	$0/092 \pm 0/044$	$0/415 \pm 0/13$	۶	محیطی
$0/035$	$0/815 \pm 0/36$	$2/36 \pm 0/35$	۶	منبع آلاینده

جدول ۳: نتایج سنجش آلاینده سرب با تهویه و بدون تهویه


غلظت (ug/m^3)				Mحل نمونه‌برداری
P-value	با تهویه	بدون تهویه	تعداد نمونه	
$0/046$	$0/23 \pm 0/19$	$2/67 \pm 0/83$	۸	منطقه تنفسی کارگر (کل)
$0/007$	$0/30 \pm 0/10$	$2/49 \pm 0/98$	۸	محیطی
$0/017$	$0/47 \pm 0/76$	$5/2 \pm 2/15$	۸	منبع آلاینده

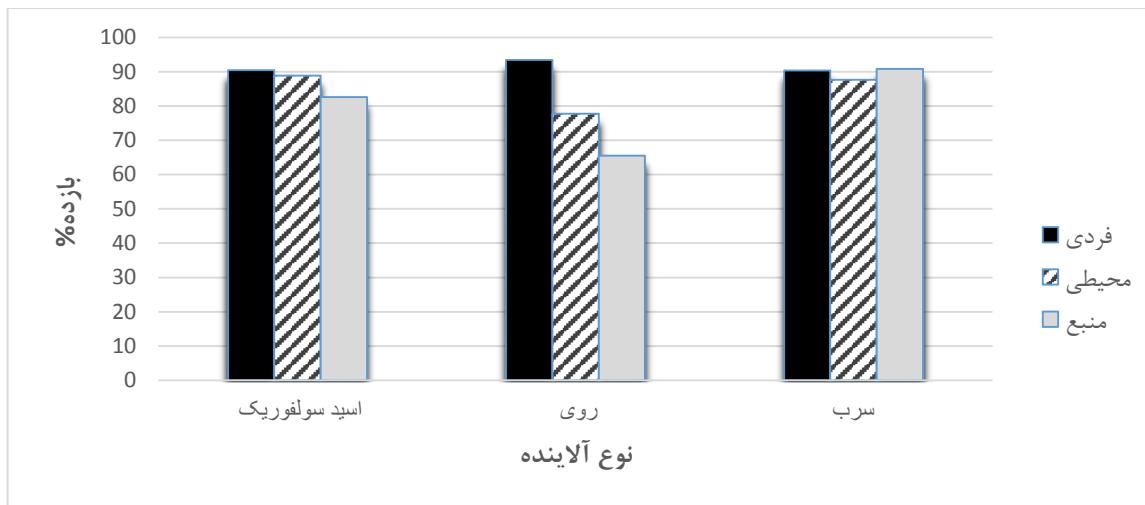

تصویر ۴: میانگین بازده جمع‌آوری سیستم تهویه دمشی مکشی در جمع‌آوری آلاینده‌ها

جدول ۴: نتایج پارامترهای عملیاتی اندازه‌گیری شده و مقادیر طراحی شده

نوع آلاينده	مقادير طراحی شده				مقادير اندازه‌گيری شده				مكمله	سيستم تهويه دمنده
	نسب ميزان اختلاف مقادير اندازه‌گيری شده مقادير طراحی شده	فشار سرعت (V _p) (cfm)	دريجيان هوا (cfpm) ميانگين سرعت دريجيان هوا	دريجيان هوا (cfpm) ميانگين سرعت دريجيان هوا	مقادير طراحی شده	فشار سرعت (V _p) (cfm)	دريجيان هوا (cfpm) ميانگين سرعت دريجيان هوا	فشار سرعت (V _p) (cfpm)		
ايستگاه ۱	۰/۹۰۰۴	۱/۰۰۶	۱/۰۱	۱۶۰۱۳	۴۱۹۸	۱/۰۹۹۱	۱۶۰۲۰/۶	۴۲۲۴/۳	۱/۱۱۲۵	D-E
ايستگاه ۲	۱/۰۰۰۶	۰/۹۷	۰/۹۴	۱۵۴۸۱	۴۱۹۸	۱/۰۹۹۱	۱۵۴۹۱/۷	۴۰۸۴/۸	۱/۰۴۰۲	E-FAN
ايستگاه ۳	۰/۹۴	۰/۹۴	۰/۸۸	۳۱۴۹۴	۴۲۱۷	۱/۱۰۹	۲۹۶۶۱	۳۹۷۵/۳	۰/۹۸۵۲	دنهانه شکاف
ايستگاه ۴	-	۰/۸۷	-	-	۲۰۰۰	-	-	۱۷۵۰	-	دنهانه نازل
ايستگاه ۱	۰/۹۶	۰/۷۵	۰/۷۷	۲۴۴۶	۴۰۸۳	۱/۰۴۰۲	۲۳۵۶/۹	۳۵۹۲/۹	۰/۸۰۴۸	دمنده
ايستگاه ۲	۱/۰۵	۰/۶۹	۰/۶۵	۲۳۱۲	۴۰۸۳	۱/۰۴۰۲	۲۴۳۳/۴	۳۲۹۷/۳	۰/۶۷۷۸	دمنده
ايستگاه ۳	۱/۰۰۶	۱/۲۰	۱/۳	۴۷۵۸	۴۸۴۳	۱/۴۶۲۸	۴۷۹۰	۵۷۱۴	۲/۰۳۵۷	دمنده
ايستگاه ۴	-	-	-	-	-	-	-	بيش از ۶۰۰۰	-	دمنده

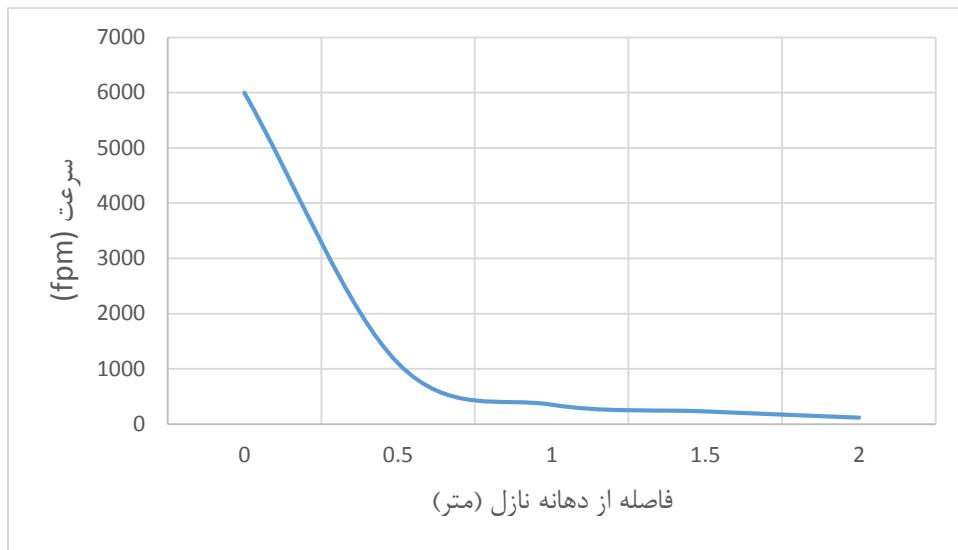

تصویر ۵: تغییرات سرعت در فواصل مختلف از نازل دمنده

بین حوضچه‌ها به دلیل کمبود فضا از کانال‌هایی با سطح مقطع چهارگوش استفاده شده بود و در قسمت خارج از حوضچه‌ها برطرف شدن این محدودیت از سطح مقطع گرد بهره گرفته شده بود. در سیستم دمنده جهت توزیع بهتر هوای دمیده شده، قاب‌های نازل دمنده مشابه هود به صورت مثلى شکل طراحی شده بود و روش‌های نیز بر روی آن‌ها قرار داده شده بود تا از گیر کردن پای کارگران و ایجاد خطر جلوگیری شود و فضای مناسبی جهت ورق کنی ایجاد گردد. در مطالعه‌ای که بهرامی و همکاران (۲۰۰۸) در رابطه با مواجهه کارگران با آلاینده کوارتز قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه انجام دادند، نشان داده شد که در برخی از موارد جهت رسیدن به حدود مجاز مواجهه شغلی لازم است همراه با سیستم تهویه، تغییرات فرایندی انجام شود [۱۶]. در صنعت تولید روی، قسمت الکتروولیز از جمله بخش‌های ایجاد کننده آلودگی می‌باشد که از جمله این آلاینده‌ها می‌توان به اسیدسولفوریک و فلزات سنگین اشاره کرد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد هم غلظت توراسیک و هم غلظت کل آثروسول اسیدسولفوریک قبل از اجرای تهویه در هر سه منطقه مورد بررسی بیشتر از ۵/۵ برابر حدود مجاز مواجهه کشوری بود و بعد از اجرای سیستم تهویه این مقادیر ۸۲ تا ۹۰ درصد کاهش یافت و غلظت توراسیک اسیدسولفوریک نیز در منطقه تنفسی به کمتر از حدود مجاز مذکور کاهش یافت. برآوتیت و همکاران (۲۰۰۳) غلظت میست اسیدسولفوریک در منطقه تنفسی کارگران را در حالتی که سیستم کنترلی وجود نداشت بین ۱۱/۰ تا ۴/۶ میلی گرم بر مترمکعب گزارش کردند که نتایج مطالعه آن‌ها بسیار نزدیک به نتایج مطالعه حاضر بوده است [۱۷]. از دلایل بزرگ بودن دامنه تغییرات نتایج اندازه‌گیری مطالعه حاضر می‌توان به ثابت نبودن شرایط نمونه‌برداری مثل باز بودن قسمت‌هایی از دیوار واحد الکتروولیز و ورود جریان هوا از بیرون به داخل سالن اشاره کرد. گلیبابایی و

پارامترهای عملیاتی نشان داد سرعت در داخل کانال مکشی fpm ۳۹۷۵ تا ۴۲۲۴ و در داخل کانال دمشی ۳۲۹۷ fpm است. هواگذر نهایی در کانال مکشی به طور متوسط ۲۹۶۶ cfm و در کانال دمشی ۴۷۹۰ cfm اندازه‌گیری شد. میانگین نتایج مقادیر اندازه‌گیری شده پارامترهای عملیاتی و مقادیر طراحی شده در [جدول ۴](#) ارائه شده است.

همچنین به طور متوسط سرعت در دهانه هود مکنده ۱۷۵۰ fpm و در نازل دمنده بیش ۶۰۰۰ fpm اندازه‌گیری شد. مقادیر سرعت نازل دمنده در فواصل ۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۱۵، ۰/۲ متری اندازه‌گیری شد که این تغییرات در [تصویر ۵](#) ارائه شده است.

بحث

در این مطالعه در طراحی و اجرای سیستم تهویه دمشی-مکشی به دلیل محدودیت‌های موجود و جهت اثربخشی بهتر، تغییراتی در فرایند و نحوه طراحی سیستم تهویه ایجاد شده بود. در یک طرح ابتکاری به دلیل کمبود فضا از هود مکنده دوطرفه استفاده شده بود به طوری که این هود دو وان رو به روی هم را پوشش می‌داد و بهوسیله نیم تیغه به دو بخش تقسیم شده بود تا افت زیادی ایجاد نشود و از آشفتگی جریان جلوگیری گردد. همچنین جهت جانمایی این هودها در نزدیک‌ترین حالت به منبع آلاینده، لاندرها را حدود ۳۰ سانتی‌متر بالا آورده و هود مکنده در زیر آن‌ها قرار داده شده بود. از طرفی این افزایش ارتفاع لاندرها باعث شده بود محلول از ارتفاع بیشتری به درون وان‌ها ریخته شود و این خود انتشار آلاینده را افزایش می‌داد جهت حل این مسئله از ناودان‌های لاستیکی برای انتقال محلول به درون وان‌ها استفاده شده بود. همچنین در کانال‌کشی سیستم مکنده جهت جلوگیری از اخلال در کار کارگران به جای کانال‌کشی به سمت بالا، کانال‌کشی به سمت پایین و از بین حوضچه‌ها انجام شده بود. در کانال‌کشی از

کردن [۲۳، ۲۲]. در مطالعه حاضر نتایج اندازه‌گیری پارامترهای عملیاتی سیستم تهويه اجرا شده و مقایسه آن‌ها با پارامترهای طراحی بيانگر تطابق مناسب بین اين دو مقادير مي‌باشد. همچنين اين نتایج نشان مي‌دهد شاخه‌ها از بالاتس مناسبی برخوردار می‌باشند. در طراحی سیستم تهويه به دليل ماهیت فرایند و چسبندگی آلينده و همچنان با توجه به تجربه‌های قبلی طراح، دبی و سرعت در داخل کanal بيشتر از توصيه ACGIH انتخاب شده است تا از رسوب آلينده در داخل کanal جلوگيري شود و سیستم تهويه راندمان مناسب‌تری در جمع‌آوري آلينده‌ها داشته باشد. جمشيدی و همکاران (۱۳۹۵) مطالعه‌ای با هدف ارزیابی عملکرد سیستم تهويه موضعی در يك واحد آهن‌سازی انجام دادند و پارامترهای عملیاتی را اندازه‌گیری کردن. سپس با مقادیر طراحی و استانداردهای تهويه مقایسه کردن نتایج حاصل از مطالعه آن‌ها نشان داد دبی و سرعت سیستم تهويه موضعی در وضعیت موجود بيش از ۵۰ درصد نسبت به مقدار طراحی کاهش پيدا کرده است [۲۳]. ولی در مطالعه حاضر نتایج نشان داد بین مقادير پارامترهای طراحی شده و مقادير اندازه‌گیری شده تطابق معنی‌داری وجود دارد. در مطالعه گرگز و همکاران (۱۳۹۳) در طراحی سیستم تهويه موضعی چهت کنترل گرددوغبارهای منتشره از کوره ذوب در يك شرکت تولید فولاد آلياژی کاري اين سیستم در کنترل آلينده‌ی فردی و محيطی به ترتیب ۹۲/۷ و ۸۰/۳ به دست آمد [۲۴]. مرادي و همکاران (۱۳۹۴) نيز در يك طراحی سیستم تهويه موضعی چهت کنترل آلينده‌ی واحد خردایش يك صنعت تولیدي انجام شد به راندمان ۹۳/۰۱ برای مواجهه فردی و ۶۴/۶۴ برای آلينده‌های محيطی دست یافتند [۲۵]. در مطالعه حاضر نيز راندمان سیستم تهويه دمشی-مشی در جمع‌آوري آلينده‌های فردی و محيطی نزدیک به دو مطالعه بالا می‌باشد. در مطالعه دیوید و همکاران (۱۹۸۵) تحت عنوان توسعه تهويه دمشی-مشی به اين نتایج دست یافتند که در صورت طراحی مناسب نرخ جريان دمشی و مکشي می‌توان به اين حال ۹۸ درصد دست یافت. اين محققين نشان دادند که استفاده از سیستم تهويه دمشی-مشی نسبت به سیستم يکطرفه يا دوطرفه باعث سرفه جوي در انرژي می‌گردد [۲۶]. در مطالعه حاضر نيز دبی جريان دمشی حدود ۱۳ درصد جريان مکشي می‌باشد با اين حال حدود ۲/۴ متر از طول وان، تحت تأثير سیستم دمشی می‌باشد. درواقع سیستم دمشی با دبی کمتر فضای بيشتری را تحت تأثير قرار می‌دهد که اين خود علاوه بر اثربخشی بالا باعث کاهش مصرف انرژي نسبت به سیستم تهويه موضعی يکطرفه و دوطرفه می‌گردد. مطالعه هيلسربيگ و همکاران (۱۹۹۷) نشان داد تعادل بين سیستم دمشی و سیستم مکشي تأثير بسيار مهمی بر روی راندمان جمع‌آوري آلينده‌ها دارد [۹]. در مطالعه حاضر نيز اندازه‌گيری‌ها نشان داد بین، سیستم دمنده و مکنده اجرا شده اين تعادل رعایت شده است.

همکاران (۲۰۰۵) غلظت بدخی فلزات سنگین را در هوای منطقه تنفسی کارگران صنعت روی مورد بررسی قرار داده‌اند. در اين مطالعه، غلظت دو فلز سرب و روی به ترتیب ۰/۰۵۸ و ۰/۵۱۸ میلی‌گرم بر مترمکعب گزارش شده است [۱۸]. ولی در مطالعه حاضر غلظت سرب و روی نسبت به مطالعه گلبابایی و همکاران كمتر به دست آمد. بالا بودن نتایج مطالعه گلبابایی و همکاران می‌تواند به دليل اندازه‌گيری آلينده‌ها در محل ذوب روی باشد. نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر راندمان جمع‌آوري آلينده‌ها توسيط سیستم تهويه دمشی مکشي طراحی شده را به طور متوسط ۶۵ تا ۹۱ درصد نشان داد در مطالعه‌ای که واتسون و همکاران (۲۰۰۱) انجام دادند به اين نتیجه رسيدند که استفاده از سیستم دمشی مکشي برتر از سیستم مکشي يکطرفه يا دوطرفه می‌باشد. نتایج مطالعه آن‌ها نشان داد راندمان جمع‌آوري سیستم تهويه دمشی مکشي بيش از ۹۰ درصد می‌باشد که با تغيير سیستم به حالت مکشي يکطرفه يا دوطرفه اين راندمان به ميزان ۳۸ تا ۵۸ درصد کاهش می‌يابد [۱۹]. در مطالعه حاضر وان‌های الکتروليز جزء مخازن روياز محسوب می‌شوند اما به دليل محدوديت فضا و عدم امكان جابجايی وان‌ها، امكان طراحی سیستم دمشی-مشی در عرض وان‌ها وجود نداشت و از طرفی طول وان‌ها ۲/۴ متر بود در نتيجه در مواردي که ابعاد بيش از ۱/۲ متر باشد به دليل اينکه سرعت ريايش در فوائل دورتر از هود بشدت کاهش می‌يابد امكان استفاده از سیستم مکشي يکطرفه و دوطرفه وجود ندارد ولی سیستم دمشی مکشي توان جاروب و جمع‌آوري آلينده‌ها در اين شرایط را دارد. لانگ و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه‌ای، از سیستم تهويه دمشی مکشي برای کاهش مواجهه کارگران با VOC‌ها استفاده کردن. نتایج اين مطالعه نشان داد با استفاده از سیستم تهويه دمشی مکشي مواجهه کارگران با آلينده‌ها به زير حدود مجاز کاهش يافت [۲۰]. نتایج مطالعه کولملا و همکاران (۲۰۰۷) نيز نشان داد استفاده از سیستم تهويه دمشی مکشي بر روی خطوط ريخته‌گري، می‌تواند ۸۰ تا ۴۰ درصد فيومهای فلزي تولیدي را جمع‌آوري نماید [۲۱]. در مطالعه حاضر نيز غلظت آئروسل‌های اسيدسولفوريك در منطقه تفسي به كمتر از حدود مجاز شغلی ايران يعني به ۰/۱۱ ميلی‌گرم بر مترمکعب رسيد، راندمان جمع‌آوري فلزات سنگين در مطالعه کولملا و همکاران كمتر از مطالعه حاضر می‌باشد که احتمالاً دمای بالای فرایند ريخته‌گري و بالطبع افزایش حجم هوا از مهم‌ترین دلایل آن می‌باشد.

نتایج مطالعه دان و همکاران (۲۰۰۴) با عنوان ارزیابی سیستم تهويه برای کنترل فيبرهای سراميکي نسوز در طول عمل سنباده‌زنی توسيط صفحه نشان داد طراحی مناسب و نگهداري از سیستم دو عامل مهم در سیستم می‌باشد همچنین آن‌ها دليل رسوب الیاف و گرددوغبار در داخل کanal‌ها را سرعت انتقال کم بیان

طرح می‌توان به تغییرات فرایندی ایجاد شده جهت اجرایی بودن سیستم تهویه، توجه به ماهیت آلینده در تعیین پارامترهای طراحی، تطابق مناسب بین مقادیر پارامترهای طراحی و پارامترهای عملیاتی و بالا نسبت بودن شاخه‌ها اشاره کرد. همچنین به این نکته باید توجه کرد که این ارزیابی در ماههای اولیه بعد از اجرای سیستم تهویه انجام شده است و باید به صورت دوره‌ای پایش شود و نگهداری و تعمیرات آن به خوبی صورت گیرد تا عملکرد آن حفظ گردد.

سپاسگزاری

بدین‌وسیله نویسنده‌گان از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان به خاطر حمایت مالی این مطالعه در قالب طرح شماره ۹۵۰۱۱۷۱۱۰ تشرک و قدردانی می‌نمایند. این مقاله برگرفته از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان «کنترل آلاینده‌های منتشره واحد الکتروولیز یک صنعت تولید روی با طراحی و اجرای سیستم تهویه دمشی-مکشی و تغییرات فرایندی» دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته بهداشت حرفه‌ای می‌باشد.

همان‌طور که در تصویر ۴ نشان داده شده است سیستم دمنده توان انتقال آلاینده تا فاصله ۲ متر را دارد و بعد از آن متأثر از سیستم مکشی می‌باشد. در بررسی مطالعات انجام شده طراحی هود دوطرفه وجود نداشت و این خود یکی از نوآوری طراحی صورت گرفته می‌باشد که با توجه به فضا کم بین دو وان کمک شایانی در اجرایی شدن طرح کرده بود به طوری که هیچ گونه خللی در کارگران و پروسه کاری ایجاد نکرده بود و همچنین با توجه به نتایج کارگران و پروسه کاری ایجاد نکرده بود و همچنین با توجه به نتایج به دست آمده اثربخشی بالایی در جمع‌آوری آلاینده‌ها داشته و غلظت آلاینده‌ها تا حدود مجاز کشوری کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد در واحد الکتروولیز روی اگرچه غلظت فلزات سنگین چندان بالا نمی‌باشد ولی غلظت میست اسید‌سولفوریک چندین برابر حدود مجاز می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد استفاده از سیستم تهویه دمشی مکشی یکی از روش‌های مؤثر در کنترل آلاینده‌ها در چنین صنایعی می‌باشد که البته همان‌طور که اشاره شد تغییراتی در طراحی و فرایند ایجاد شده بود که این خود باعث افزایش کارایی و اجرایی شدن طرح شده بود. از دلایل موفقیت این

References

- Beckett WS, Chalupa DF, Pauly-Brown A, Speers DM, Stewart JC, Frampton MW, et al. Comparing inhaled ultrafine versus fine zinc oxide particles in healthy adults: a human inhalation study. *Am J Respir Crit Care Med.* 2005;171(10):1129-35. [DOI: 10.1164/rccm.200406-837OC](https://doi.org/10.1164/rccm.200406-837OC) PMID: 15735058
- Recéndiz A, González I, Nava JL. Current efficiency studies of the zinc electrowinning process on aluminum rotating cylinder electrode (RCE) in sulfuric acid medium: Influence of different additives. *Electrochim Acta.* 2007;52(24):6880-7. [DOI: 10.1016/j.electacta.2007.04.112](https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.04.112)
- Khezri M, Mansoori N, Eteai F, Sedghiniya A. [Control of acid vapors in the industry of aluminum anodizing and proper ventilation system design]. *Environ Sci Technol.* 2009;11(4):109-15.
- El-Maksoud SA. The effect of organic compounds on the electrochemical behaviour of steel in acidic media. A review. *Int J Electrochem Sci.* 2008;3(5):528-55.
- Marzal F, Gonzalez E, Minana A, Baeza A. Influence of push element geometry on the capture efficiency of push-pull ventilation systems in surface treatment tanks. *Ann Occup Hyg.* 2002;46(4):383-93. PMID: 12176707
- Marzal F, Gonzalez E, Minana A, Baeza A. Determination and interpretation of total and transversal linear efficiencies in push-pull ventilation systems for open surface tanks. *Ann Occup Hyg.* 2002;46(7):629-35. PMID: 12270887
- Robinson M. Recommendations for the design of push-pull ventilation systems for open surface tanks. *Ann Occup Hyg.* 1996;40(6):693-704. [DOI: 10.1016/s0003-4878\(96\)00011-7](https://doi.org/10.1016/s0003-4878(96)00011-7)
- Robinson M, Ingham DB. Design and operating parameters for push-pull ventilation of open surface tanks. *Int J Energy Res.* 2003;27(8):757-70. [DOI: 10.1002/er.914](https://doi.org/10.1002/er.914)
- Heiselberg P, Topp C. Removal of airborne contaminants from a surface tank by a push-pull system. *Indoor Environ Technol J.* 1997;5(6):770-80.
- Bahrami A, Ghorbani F, Mahjub H, Golbabai F, Aliabadi M. Application of traditional cyclone with spray scrubber to remove airborne silica particles emitted from stone-crushing factories. *Ind Health.* 2009;47(4):436-42. PMID: 19672019
- Jamshidi Rastani M, Bahrami A, Mahmudi Alashti S, Rastbala N, Resalati S, Hasani S. [Efficiency Assessment of Local Exhaust Ventilation Hoods System for Control of Fe2O3 Dust in the process of Oxide Screen Unit at iron making in steel industry]. *J Occup Hyg Eng.* 2014;1(3):9-18.
- Fraguela Formoso J. American Conference of Governmental Industrial Hygienists Committee on Industrial Ventilation (2013) *Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design.* 2013.
- Ghorbani Shahna F, Bahrami A, Farasati F. Application of local exhaust ventilation system and integrated collectors for control of air pollutants in mining company. *Ind Health.* 2012;50(5):450-7. PMID: 22878358
- Hasan N, Said M, Leman A. Local Exhaust Ventilation: PAST, PRESENT, and FUTURE. 15th Conference and Exhibition on Occupational Safety & Health; Selangor2012.
- Ventilation CoI. *Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice.* 28th ed. Cincinnati, Ohio: Committee on Industrial Ventilation; 2013.
- Bahrami AR, Golbabai F, Mahjub H, Qorbani F, Aliabadi M, Barqi M. Determination of exposure to respirable quartz in the stone crushing units at Azendarian-West of Iran. *Ind Health.* 2008;46(4):404-8. PMID: 18716390
- Bratveit M, Haaland IM, Moen BE, Malsnes A. Exposure to sulfuric acid in zinc production. *Ann Occup Hyg.* 2004;48(2):159-70. PMID: 14990437
- Golbabai F, Hasani Z, Shahtaheri S. [Evaluating the exposure of heavy metals among the smelting industry employees in Zanjan]. *Zanjan Univ Med Sci J.* 2005;13(53):55-61.
- Watson SI, Cain JR, Cowie H, Cherrie JW. Development of a push-pull ventilation system to control solder fume. *Ann Occup Hyg.* 2001;45(8):669-76. PMID: 11718662
- Leung MK, Liu CH, Chan AH. Occupational exposure to volatile organic compounds and mitigation by push-pull local exhaust ventilation in printing plants. *J Occup Health.* 2005;47(6):540-7. PMID: 16369118
- Kulmala I, Hyynen P, Welling I, Saamanen A. Local ventilation solution for large, warm emission sources. *Ann Occup Hyg.* 2007;51(1):35-43. [DOI: 10.1093/annhyg/mel049](https://doi.org/10.1093/annhyg/mel049) PMID: 16861238

22. Dunn KH, Shulman SA, Cecala AB, Venturin DE. Evaluation of a local exhaust ventilation system for controlling refractory ceramic fibers during disc sanding. *J Occup Environ Hyg.* 2004;1(10):D107-11. [DOI: 10.1080/15459620490500785](https://doi.org/10.1080/15459620490500785) PMID: 15631052
23. Jamshidi Rastani M, Ghorbani Shahna F, Bahrami A, Hosseini S. Evaluation of local exhaust ventilation system performance for control of Fe₂O₃ dust at an iron making unit. *Health Saf Work.* 2016;6(2):43-56.
24. Garkaz A, Ghorbani Shahna F, Assari M. The designing and assessment of a local exhaust ventilation system coupled with hybrid collectors for air pollution control of an alloy steel company. *Iran Occup Health.* 2015;12(1):38-46.
25. Moradi M, Bahrami A. Design, Implementation & Assessment of Local Exhaust Ventilation System and dust collectors for crushing unit. *J Occup Hyg Eng.* 2015;2(2):33-42.
26. Huebener DJ, Hughes RT. Development of push-pull ventilation. *Am Ind Hyg Assoc J.* 1985;46(5):262-7. [DOI: 10.1080/15298668591394789](https://doi.org/10.1080/15298668591394789) PMID: 4003278

Evaluating the Effectiveness of Push-Pull Ventilation System for Controlling Lead, Zinc and Sulfuric Acid Emitted from Zinc Electrolysis Units of a Zinc Production Industry

Majid Akbari ¹, Abdorahman Bahrami ², Farshid Ghorbani Shahna ^{3,*}

¹ MSc Student, Department of Professional Health Engineering, Health Science Research Center, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

² Professor, Department of Professional Health Engineering, Health Science Research Center, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

³ Associate Professor, Department of Professional Health Engineering, Health Science Research Center, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

***Corresponding author:** Farshid Ghorbani Shahna, Associate Professor, Department of Professional Health Engineering, Health Science Research Center, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. E-mail: fghorbani@umsha.ac.ir

DOI: 10.21859/johe-04017

Received: 07.04.2017

Accepted: 16.06.2017

Keywords:

Push-Pull Ventilation
Sulfuric Acid
Heavy
Metals
Zinc
Electrolysis

© 2016 Hamadan University
of Medical Sciences

Abstract

Introduction: Air pollution is one of the hazardous factors on human health and the environment. In the zinc production industry, because of the process nature and using electrolysis pools, the amount of production and diffusion of some harmful pollutants such as acidic vapors is exceedingly high. This study aimed to assess the effectiveness of push-pull ventilation system implemented for controlling the emitted pollutants from an electrolysis unit of a zinc industry.

Methods: In this study, the concentrations of emitted pollutants into the breathing zone of workers and work environment, before and after implementing ventilation system in a zinc production industry, was measured. Then, the efficiency of the system in pollution reduction was measured consequently. Finally, the operational parameters of ventilation were measured and compared with the values of the design.

Results: Results showed that the concentrations of lead and zinc were less than Iran's occupational exposure limits in all samples, but the density of sulfuric acid was more than the permissible limit. The concentrations of sulfuric acid before implementing the ventilation system in the inhaled, environmental and pollution air sources were 1.17 ± 0.90 , 2.14 ± 0.63 and 5.59 ± 1.49 mg per cubic meter, respectively. These values after implementing the ventilation system were 0.11 ± 0.032 , 0.24 ± 0.15 and 0.97 ± 0.52 mg, respectively.

Conclusions: The results showed that the modified push-pull ventilation system that was in accordance with the limitations of the electrolysis unit has proper efficiency for reducing such industrial pollutants.

How to Cite this Article:

Akbari M, Bahrami A, Ghorbani Shahna F. Evaluating the Effectiveness of Push-Pull Ventilation System for Controlling Lead, Zinc and Sulfuric Acid Emitted from Zinc Electrolysis Units of a Zinc Production Industry. *J Occup Hyg*. 2016; 4(1):56-65. DOI: [10.21859/johe-04017](https://doi.org/10.21859/johe-04017)